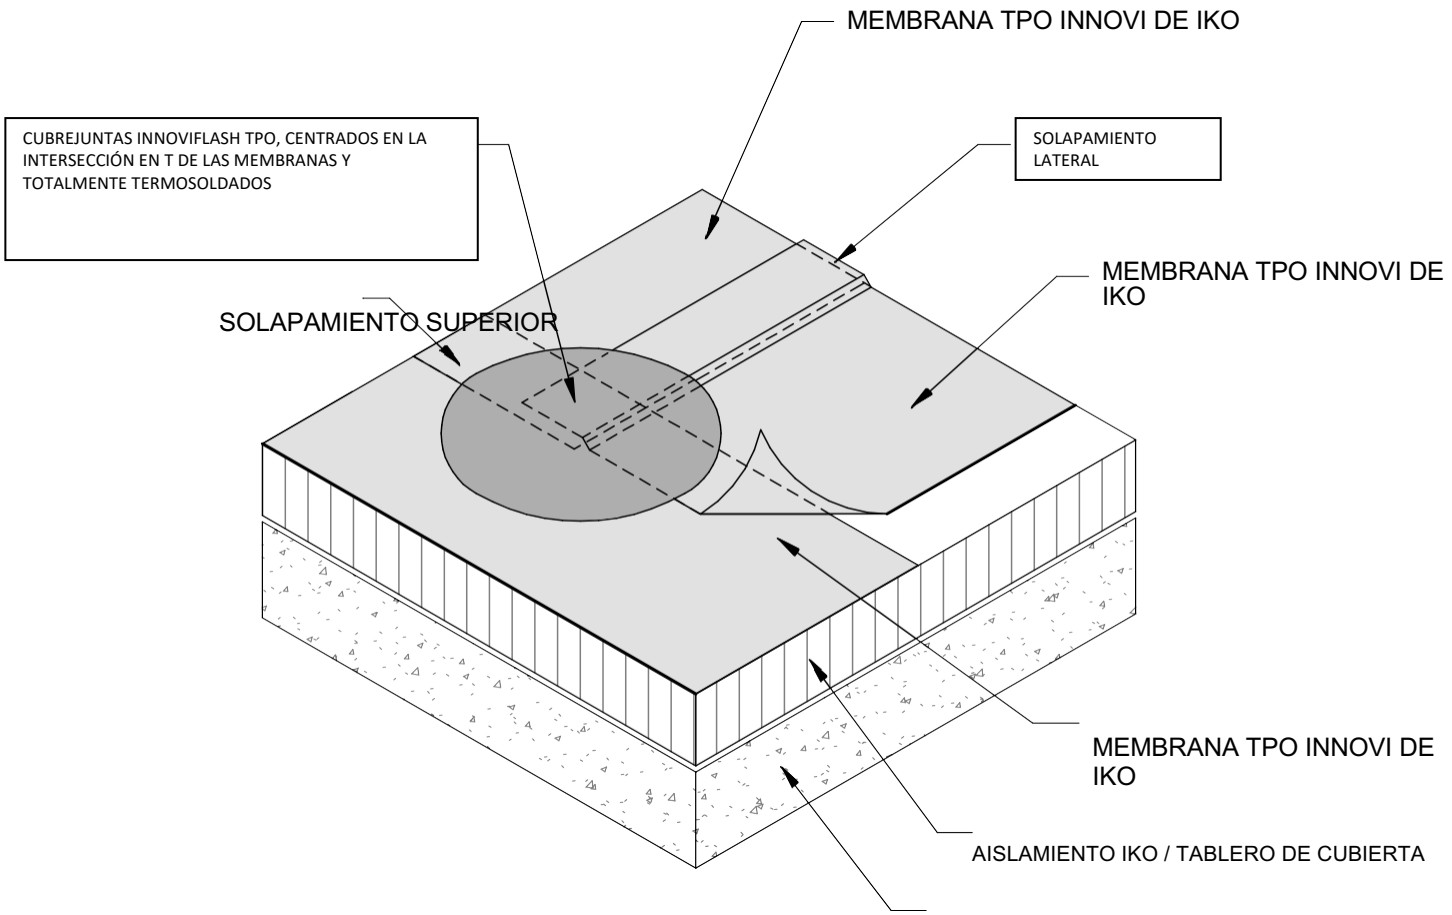

NOTAS:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CONSULTE EL DETALLE T-SM-1 PARA EL POSICIONAMIENTO DEL SOLAPAMIENTO LATERAL.
3. LAS JUNTAS DE LOS SOLAPES TRANVERSALES DEBEN TENER UN MÍNIMO DE 3", CONSULTE EL DETALLE T-SM-5.
4.SE REQUIEREN CUBIERTAS PARA JUNTAS EN TODAS LAS MEMBRANAS DE 60 MIL Y 80 MIL, Y SE RECOMIENDAN PARA MEMBRANAS DE 45 MIL.
5. SE REQUIEREN TAPAS DE JUNTA PREMOLDEADAS PARA TODAS LAS GARANTÍAS DE 25 Y 30 AÑOS.
6. SE REQUIERE QUE LAS TAPAS DE JUNTAS FABRICADAS EN EL LUGAR DE LA OBRAS TENGA UN TAMAÑO MÍNIMO DE 4" X 4" (10.16 cm × 10.16 cm) CON ESQUINAS REDONDEADAS.
CUANDO EL REFUERZO DE LA MEMBRANA QUEDE AL DESCUBIERTO, CONSULTE EL DOCUMENTO T-SM-9 PARA LA APLICACIÓN DEL SELLADOR EN LOS BORDES CORTADOS.

Título: SOLAPAMIENTO LATERAL Y SOLAPAMIENTO SUPERIOR CON CUBIERTA DE JUNTA	Número de pieza: T-SM-5
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 30 años
	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO